



Interrupteurs de fin de course pour les équipements mobiles, de manutention et de levage

XCMH : Robuste, Etanche et Facile à installer !

Commutateurs durables, performants et flexibles pour les applications générales

Nos interrupteurs de fin de course XCMH sont robustes à toute épreuve, adaptés à toutes les **applications générales**. Ils sont monoblocs en version câble sortie latérale et sortie axiale.

Certifications standard de l'industrie

L'interrupteur de fin de course XCMH est conforme aux certifications, notamment la norme CE avec **EN6060947-5-1**, UL 508, CSA C22-2 n° 14 and CCC.

Disponibilité et support

Comme tous les produits Telemecanique Sensors, la gamme d'**interrupteurs de fin de course XCMH** est disponible dans le monde entier et bénéficie d'un **réseau mondial** d'assistance technique tout aussi accessible.

Des produits de classe mondiale avec un support de classe mondiale proche de vos opérations !

Simply easy!

tesensors.com



Telemecanique
Sensors




PLUS D'INFO, SCANNEZ-MOI

Caractéristiques et avantages

- Durabilité et robustesse accrues (IP66, IP67, cycles de 5M...)
- Facilité d'installation : Câble plus flexible
- Cohérence totale entre les gammes d'interrupteurs de fin de course grâce à une tête compatible (la même que la gamme XCMD)
- Contacts à pôles séparés et système d'ouverture positive pour les applications de sécurité

Caractéristiques

- Homologations : CE, cULus, CCC
- Température de l'air ambiant pour les opérations : -25°C à +70°C / jusqu'à -40°C avec tête spéciale
- Niveau de protection : IP66, IP67 / IK 04 (IEC) / Type 4X Utilisation en intérieur (UL)
- Résistance à la traction du câble : 250N
- Composition du câble : PvR 4 x 0,34 mm².
- 2 versions : Sortie latérale et axiale
- Diamètre extérieur du câble : 4,2 mm

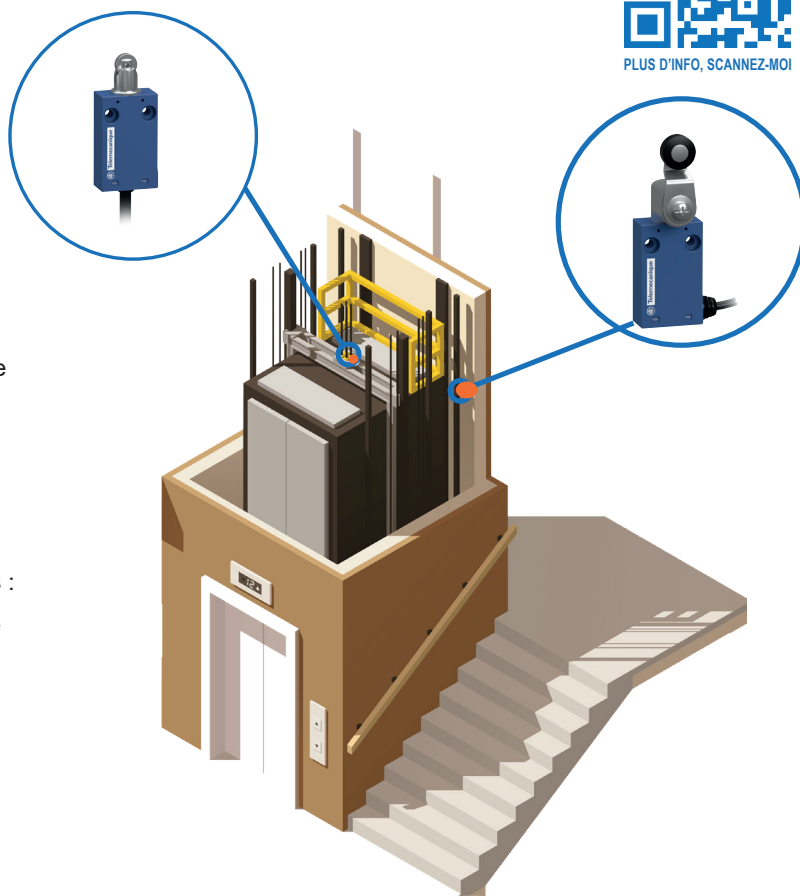

Numéros de référence*

												
Description	Piston à extrémité métallique		Piston à extrémité métallique avec capuchon en silicone		Piston à rouleau en acier pour l'approche latérale de la came		Poussoir à galet en acier pour l'approche de la came de traverse		Thermoplastique levier à galet poussoir, actionnement horizontal dans 1 direction			
	Latéral	Axial	Latéral		Latéral	Axial	Latéral					
Contact bipolaire NC + NO action brusque	XCMH2110L1	XCMH2110LA1	XCMH211AL05		XCMH2102L1	XCMH2102LA1	XCMH2103L1		XCMH2121L1			
Contact bipolaire NC + NC action brusque	XCMH2910L1	-	-		XCMH2902L1		XCMH29103L1		-			
												
Description	M12 avec extrémité métallique piston		M12 with steel roller plunger for lateral cam approach		Levier à galet en thermoplastique		Levier à galet thermo plastique à longueur variable		Levier à tige ronde en thermoplastique, Ø6mm		Levier à ressort avec extrémité en thermoplastique	
	Latéral	Latéral	Latéral	Axial	Latéral	Latéral	Latéral	Latéral	Latéral	Latéral		
Contact bipolaire NC + NO action brusque	XCMH21F0L1	XCMH21F2L1	XCMH2115L1	XCMH2115LA1	XCMH2145L1	XCMH2159L1	XCMH2107L1	XCMH2106L1				

*D'autres longueurs de câble sont disponibles (de 1 à 8 m).

Pour une sélection complète de solutions de capteurs, visitez notre site www.tesensors.com

TMSS France SAS

Share capital: 366 931 214 euros
2 Avenue Gambetta - Tour Eqho
92400 Courbevoie
908 125 255 RCS de Nanterre
www.telemecaniquesensors.com

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. As standards, specifications and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for misuse of the information contained in this document.

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.

As standards, specifications and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication